


### Маркообразование спиральных зажимов для ОК:

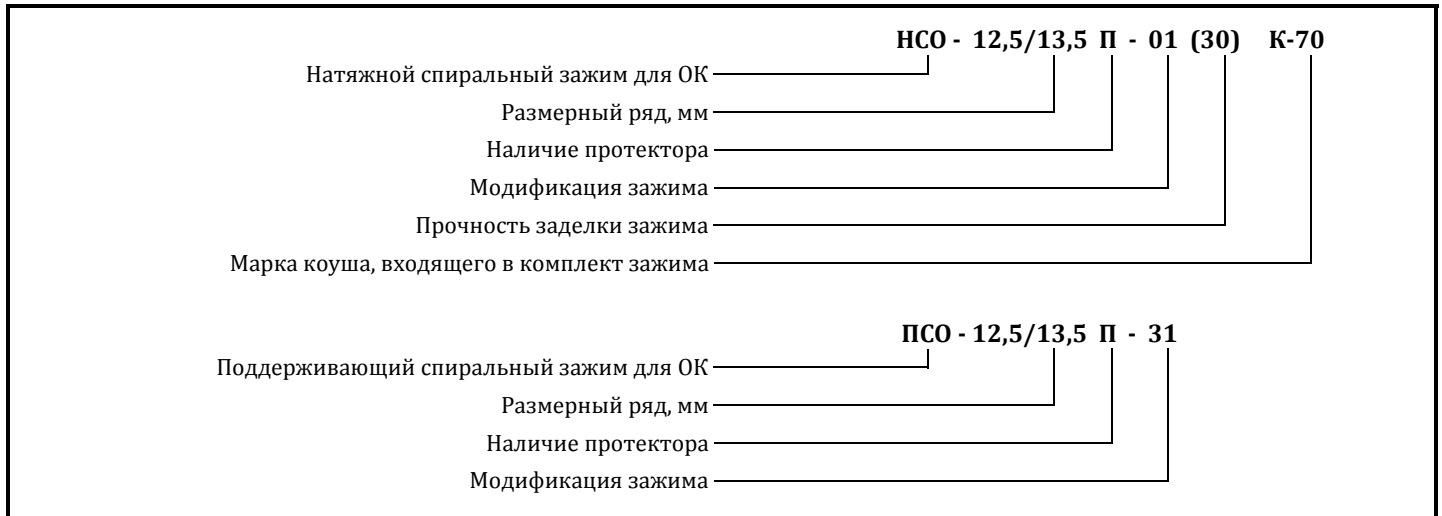

### Таблица соответствия зажимов для подвески ОКСН на опорах ВЛ с малой и увеличенной емкостью:

Маркировка зажимов НСО с малой емкостью	Диаметр кабеля	Маркировка зажимов НСО с увеличенной емкостью	
НСО-12,4/12,6П-01(25,30)	12,5	НСО-12,5/13,5П-01(30)	
	12,6		
	12,7		
НСО-12,7/12,9П-01(25,30)	12,8		
	12,9		
	13,0		
НСО-13,0/13,2П-01(25,30)	13,1		
	13,2		
	13,3		
НСО-13,3/13,6П-01(25,30,35,40)	13,4		НСО-13,6/14,7П-01(30) НСО-13,6/14,7П-01(40)
	13,5		
	13,6		
	13,7		
НСО-13,7/14,0П-01(25,30,35,40)	13,8		
	13,9		
	14,0		
	14,1		
НСО-14,1/14,4П-01(25,30,35,40)	14,2		
	14,3		
	14,4		
	14,5		
НСО-14,5/14,8П-01(25,30,35,40)	14,6	НСО-14,8/16,0П-01(40)	
	14,7		
	14,8		
	14,9		
НСО-14,9/15,2П-01(25,30,35,40)	15,0		
	15,1		
	15,2		
	15,3		
НСО-15,3/15,6П-01(25,30,35,40)	15,4		
	15,5		
	15,6		
	15,7		
НСО-15,7/16,0П-01(25,30,35,40)	15,8		
	15,9		
	16,0		

Маркировка зажимов ПСО с малой емкостью	Диаметр кабеля	Маркировка зажимов ПСО с увеличенной емкостью	
ПСО-12,4/12,6П-31	12,5	ПСО-12,5/13,5П-31	
	12,6		
	12,7		
ПСО-12,7/12,9П-31	12,8		
	12,9		
	13,0		
ПСО-13,0/13,2П-31	13,1		
	13,2		
	13,3		
ПСО-13,3/13,6П-31	13,4		ПСО-13,6/14,7П-31
	13,5		
	13,6		
	13,7		
ПСО-13,7/14,0П-31	13,8		
	13,9		
	14,0		
	14,1		
ПСО-14,1/14,4П-31	14,2	ПСО-14,8/16,0П-31	
	14,3		
	14,4		
	14,5		
ПСО-14,5/14,8П-31	14,6		
	14,7		
	14,8		
	14,9		
ПСО-14,9/15,2П-31	15,0		
	15,1		
	15,2		
	15,3		
ПСО-15,3/15,6П-31	15,4		
	15,5		
	15,6		
	15,7		
ПСО-15,7/16,0П-31	15,8		
	15,9		
	16,0		

В случае отсутствия в таблице необходимой Вам маркировки спиральных зажимов, для уточнения маркировки обращайтесь в отдел сбыта по телефону: +7 (495) 234-71-20.